

УВСИНГ
ЦАП№1
КС-7/1
АКТ №10-42-01-1-376
17.09.2014г.

Выполненных работ по анализу эксплуатации экспериментального
уровнемера Левелтач М.

В период с 14.08.2014г. по 17.09.2014г. персоналом ЦАП-1 выполнен
анализ показаний экспериментального уровнемера Левелтач М. В ходе анализа
недостовверных показаний и замечаний по эксплуатации не выявлено.

Выводы и предложения:
Уровнемер Левелтач М допускается к работе.

Приложения:
Тренды на 3-х листах


Начальник ЦАП-1

В.А.Масликов


Инженер по КИПиА II кат.




А.В.Салмин

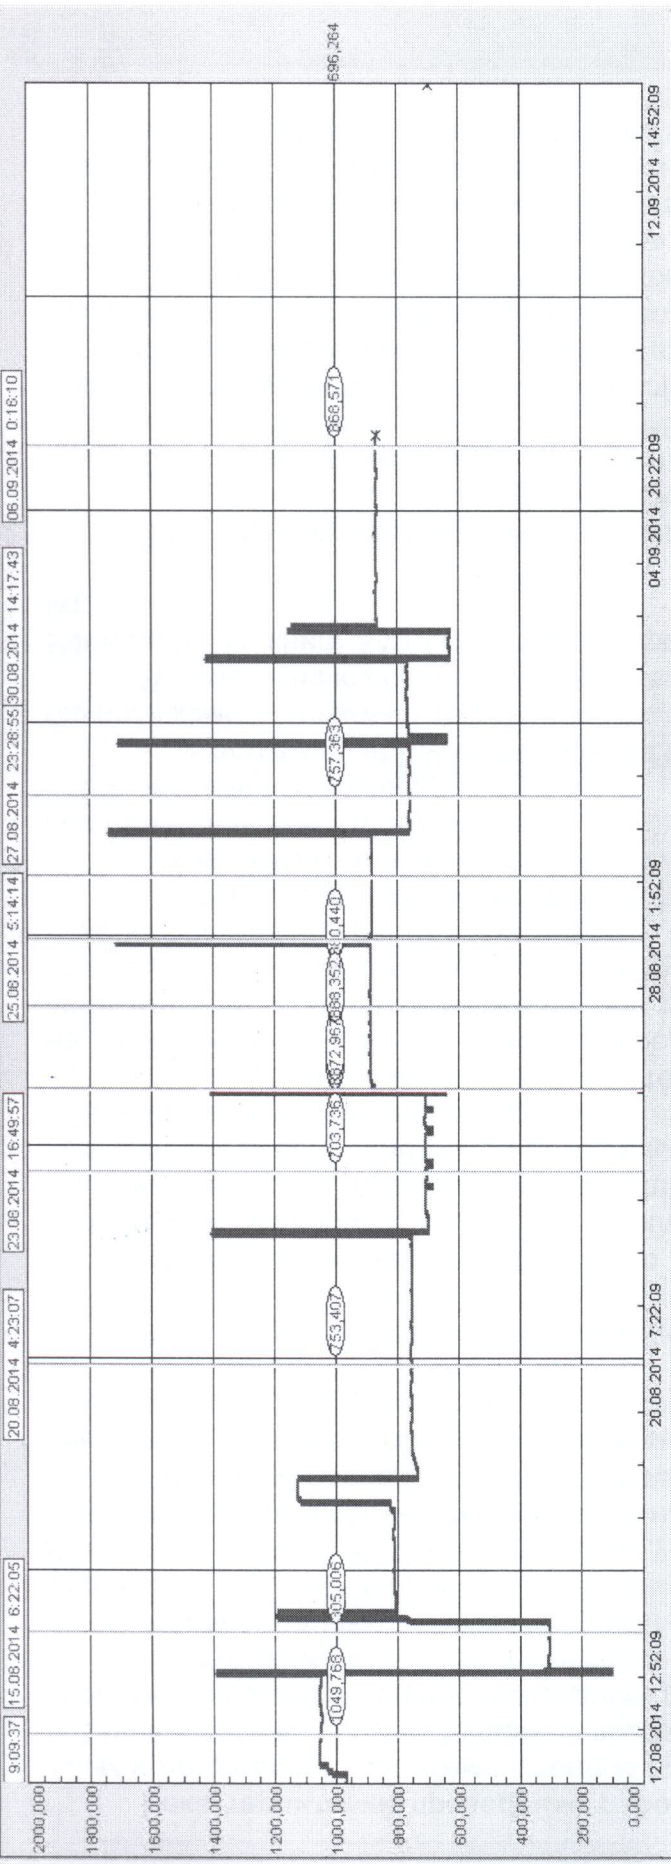

| Name | Data Source | Map | Description | Value | Level | Status | Shift | TZ | Type | Period | Method | Sta | Ext |
|---------------|-------------|-----------|--------------|---------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|--------|-----|-----|
| WZ_LIA-459.av | WZ101 | IP_ANALOG | H kohal EK-1 | 696.264 | Good | Good | 0 | 0.000C | Best Fit | 1 Hour | | | |

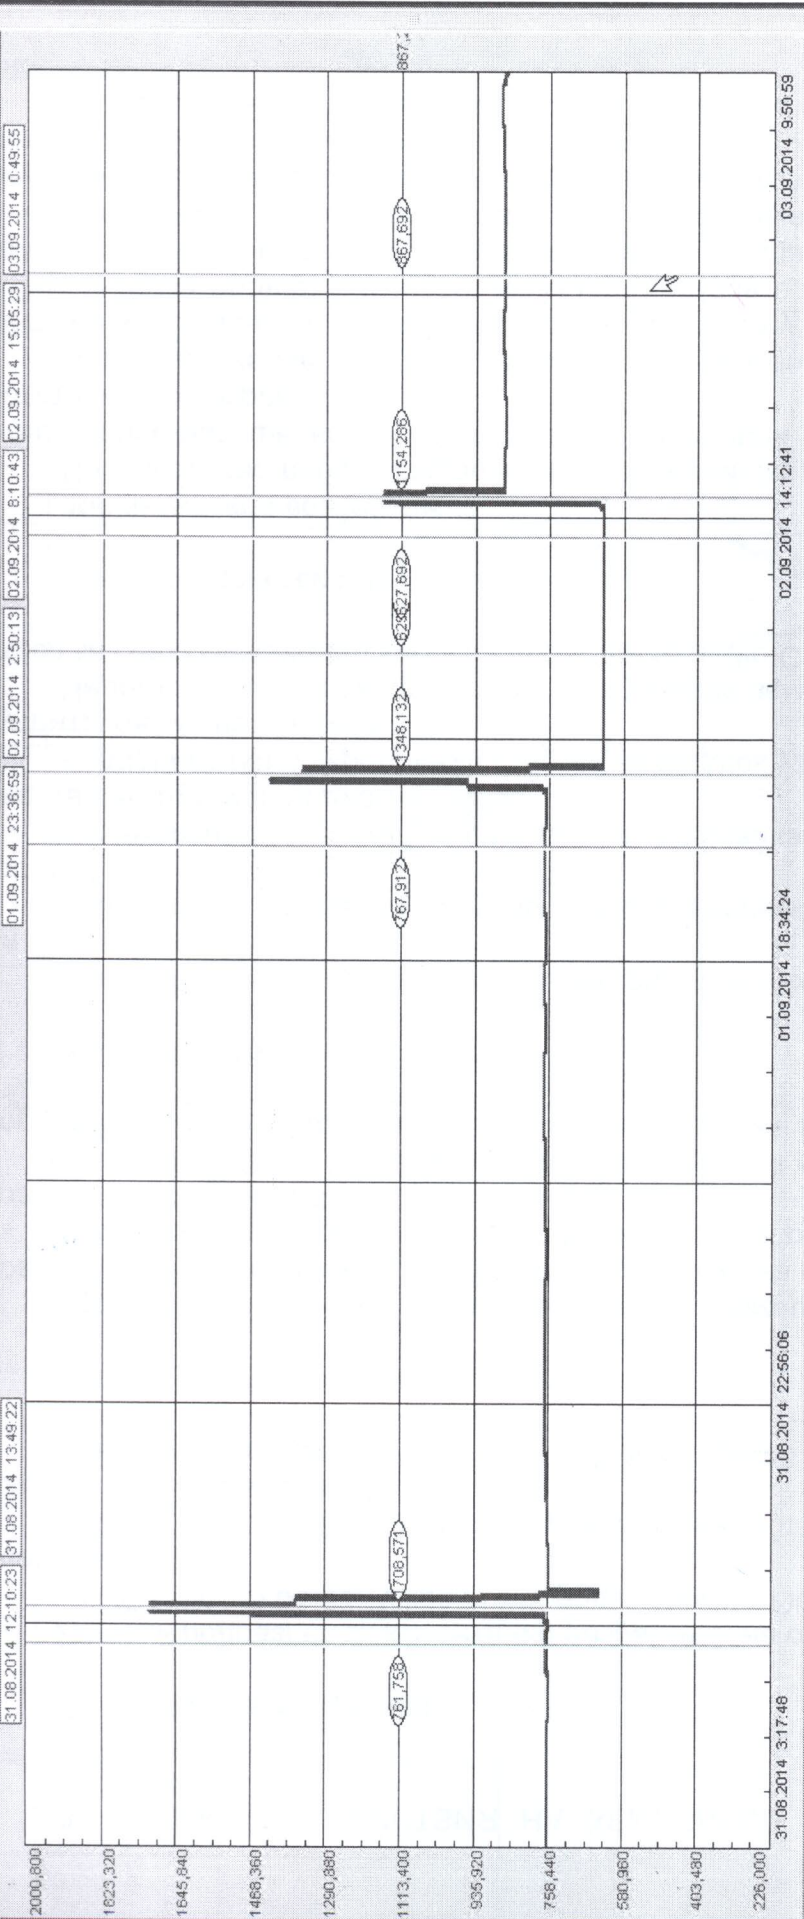

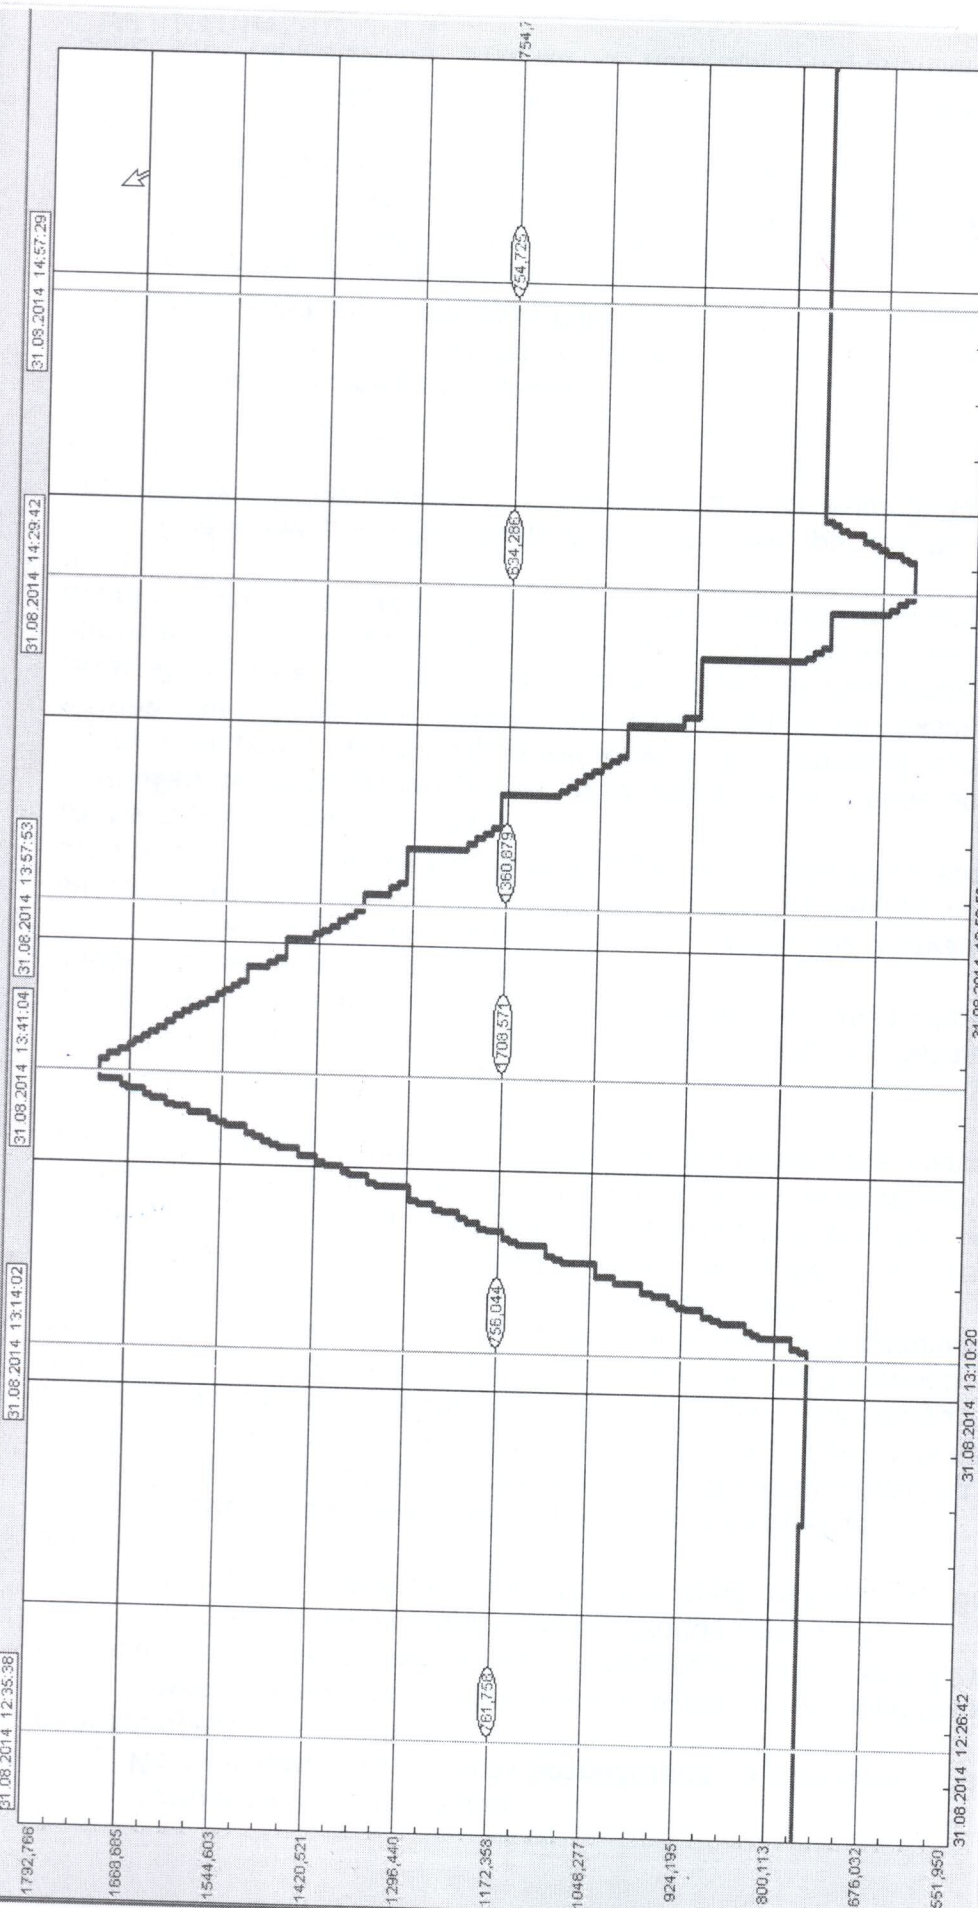

31.08.2014 12:26:42 31.08.2014 13:10:20 31.08.2014 13:53:59 31.08.2014 14:37:37 31.08.2014 15:21:16

| Name | Data Source | Map | Description | Value | Level | Status | Avg | Plot Min | Plot Max | Units | Shift | TZ | Type | Period | Method | Site | Ext |
|--------------|-------------|-----|---------------------------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|-------|----|----------|--------|--------|------|-----|
| W_LIA-459 sw | WH01 | | IP_AnalogMi: H конд. EK-1 | 754,725 | Good | Good | 551,950 | 1792,76 | mm | 0 0:00:0 | | | Best Fit | 1 Hour | | | |